



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Fjernvarmekonsesjon

I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50

Meddelt:

Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS

Organisasjonsnummer: 984 049 641

Dato: **20 MAI 2008**

Varighet: 01.06.2038

Ref: NVE 200702342 - 25

Kommune: Alstahaug

Fylke: Nordland

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

I medhold av lov 29.06.1990 nr.50 (energiloven) og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 14.12.2001, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 01.02.2007 og vedlagt notat *Bakgrunn for vedtak*, KTE-notat 20/08.

Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS

tillatelse til i Alstahaug kommune i Nordland fylke, å bygge og drive fjernvarmeanlegg:

- A. Innen det området som går fram av kart merket "Konsesjonsområde – Sandnessjøen" av 14.03.2008 vedlagt konsesjonsdokumentet.
- B. Eksisterende varmesentral med omsøkt utvidelse vil få følgende installasjon:
- 1 varmepumpe à 0,8 MW
 - 2 stk varmepumper à 1,1 MW, totalt 2,2 MW
 - 1 oljekjel à 3 MW
 - 2 stk elektrokjeler à 0,45 MW
 - 1 gasskjel à 1,5 MW
- C. Hovedrørsystemet skal i det vesentligste være som vist på ovennevnte kart.

I tillegg til de til enhver tid gjeldene vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven, fastsettes med hjemmel i energiloven § 5-2 følgende spesielle vilkår:

1. Konsesjonens varighet

Tillatelsen gjelder inntil 01.06.2038.

2. Frist for fullføring av anlegget

Utvidelsen av eksisterende fjernvarmeanlegg skal være påbegynt innen ett år etter endelig vedtak, og være ferdigstilt og idriftsatt innen den 01.06.2011.

Konsesjonæren plikter å orientere NVE om status og videre fremdriftsplan for utvidelsen av fjernvarmeanlegget innen den 01.06.2010. Dersom NVE finner at prosjektets fremdrift ikke er i samsvar med søknaden og tilleggsopplysninger fra tiltakshaver, kan NVE vurdere ny avgrensning av konsesjonsområdet.

Konsesjonær plikter å sende melding til NVE straks utvidelsen av fjernvarmeanlegget er gjennomført, og anlegget i sin helhet er satt i drift. Meldingen skal inneholde dato for idriftsettelse av anlegget og total installert effekt i varmesentralen.

3. Krav til virksomheten

Konsesjonæren skal ha egne ansatte til å forestå daglig drift av foretaket.

4. Kulturminner

Konsesjonær skal ta kontakt med kulturminnemyndighetene i god tid før anleggsarbeidene starter, for å avklare eventuelle forhold til automatisk fredete kulturminner.

5. Statens vegvesen


Dersom fjernvarmerørene vil krysse veier, skal konsesjonær avklare dette med Statens vegvesen før anleggsarbeidene starter.

6. Støy

Støy fra varmesentralen ved nærmeste bebyggelse skal ikke overskride anbefalte grenseverdier fra Statens forurensningstilsyn.

7. Utslipp til vann og luft

Utslippene fra anlegget skal være under tillatte grenseverdier fra Statens forurensningstilsyn, og konsesjonær skal ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling for å endelig avklare om det er nødvendig med utslippstillatelse etter Forurensningsloven § 11.



Rune Flatby

Fungerende avdelingsdirektør




Arne Olsen

seksjonssjef

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf forvaltningslovens kap VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

Varmesentral
172
Kjelnr:
471-472-474

Kjelnr:475-476

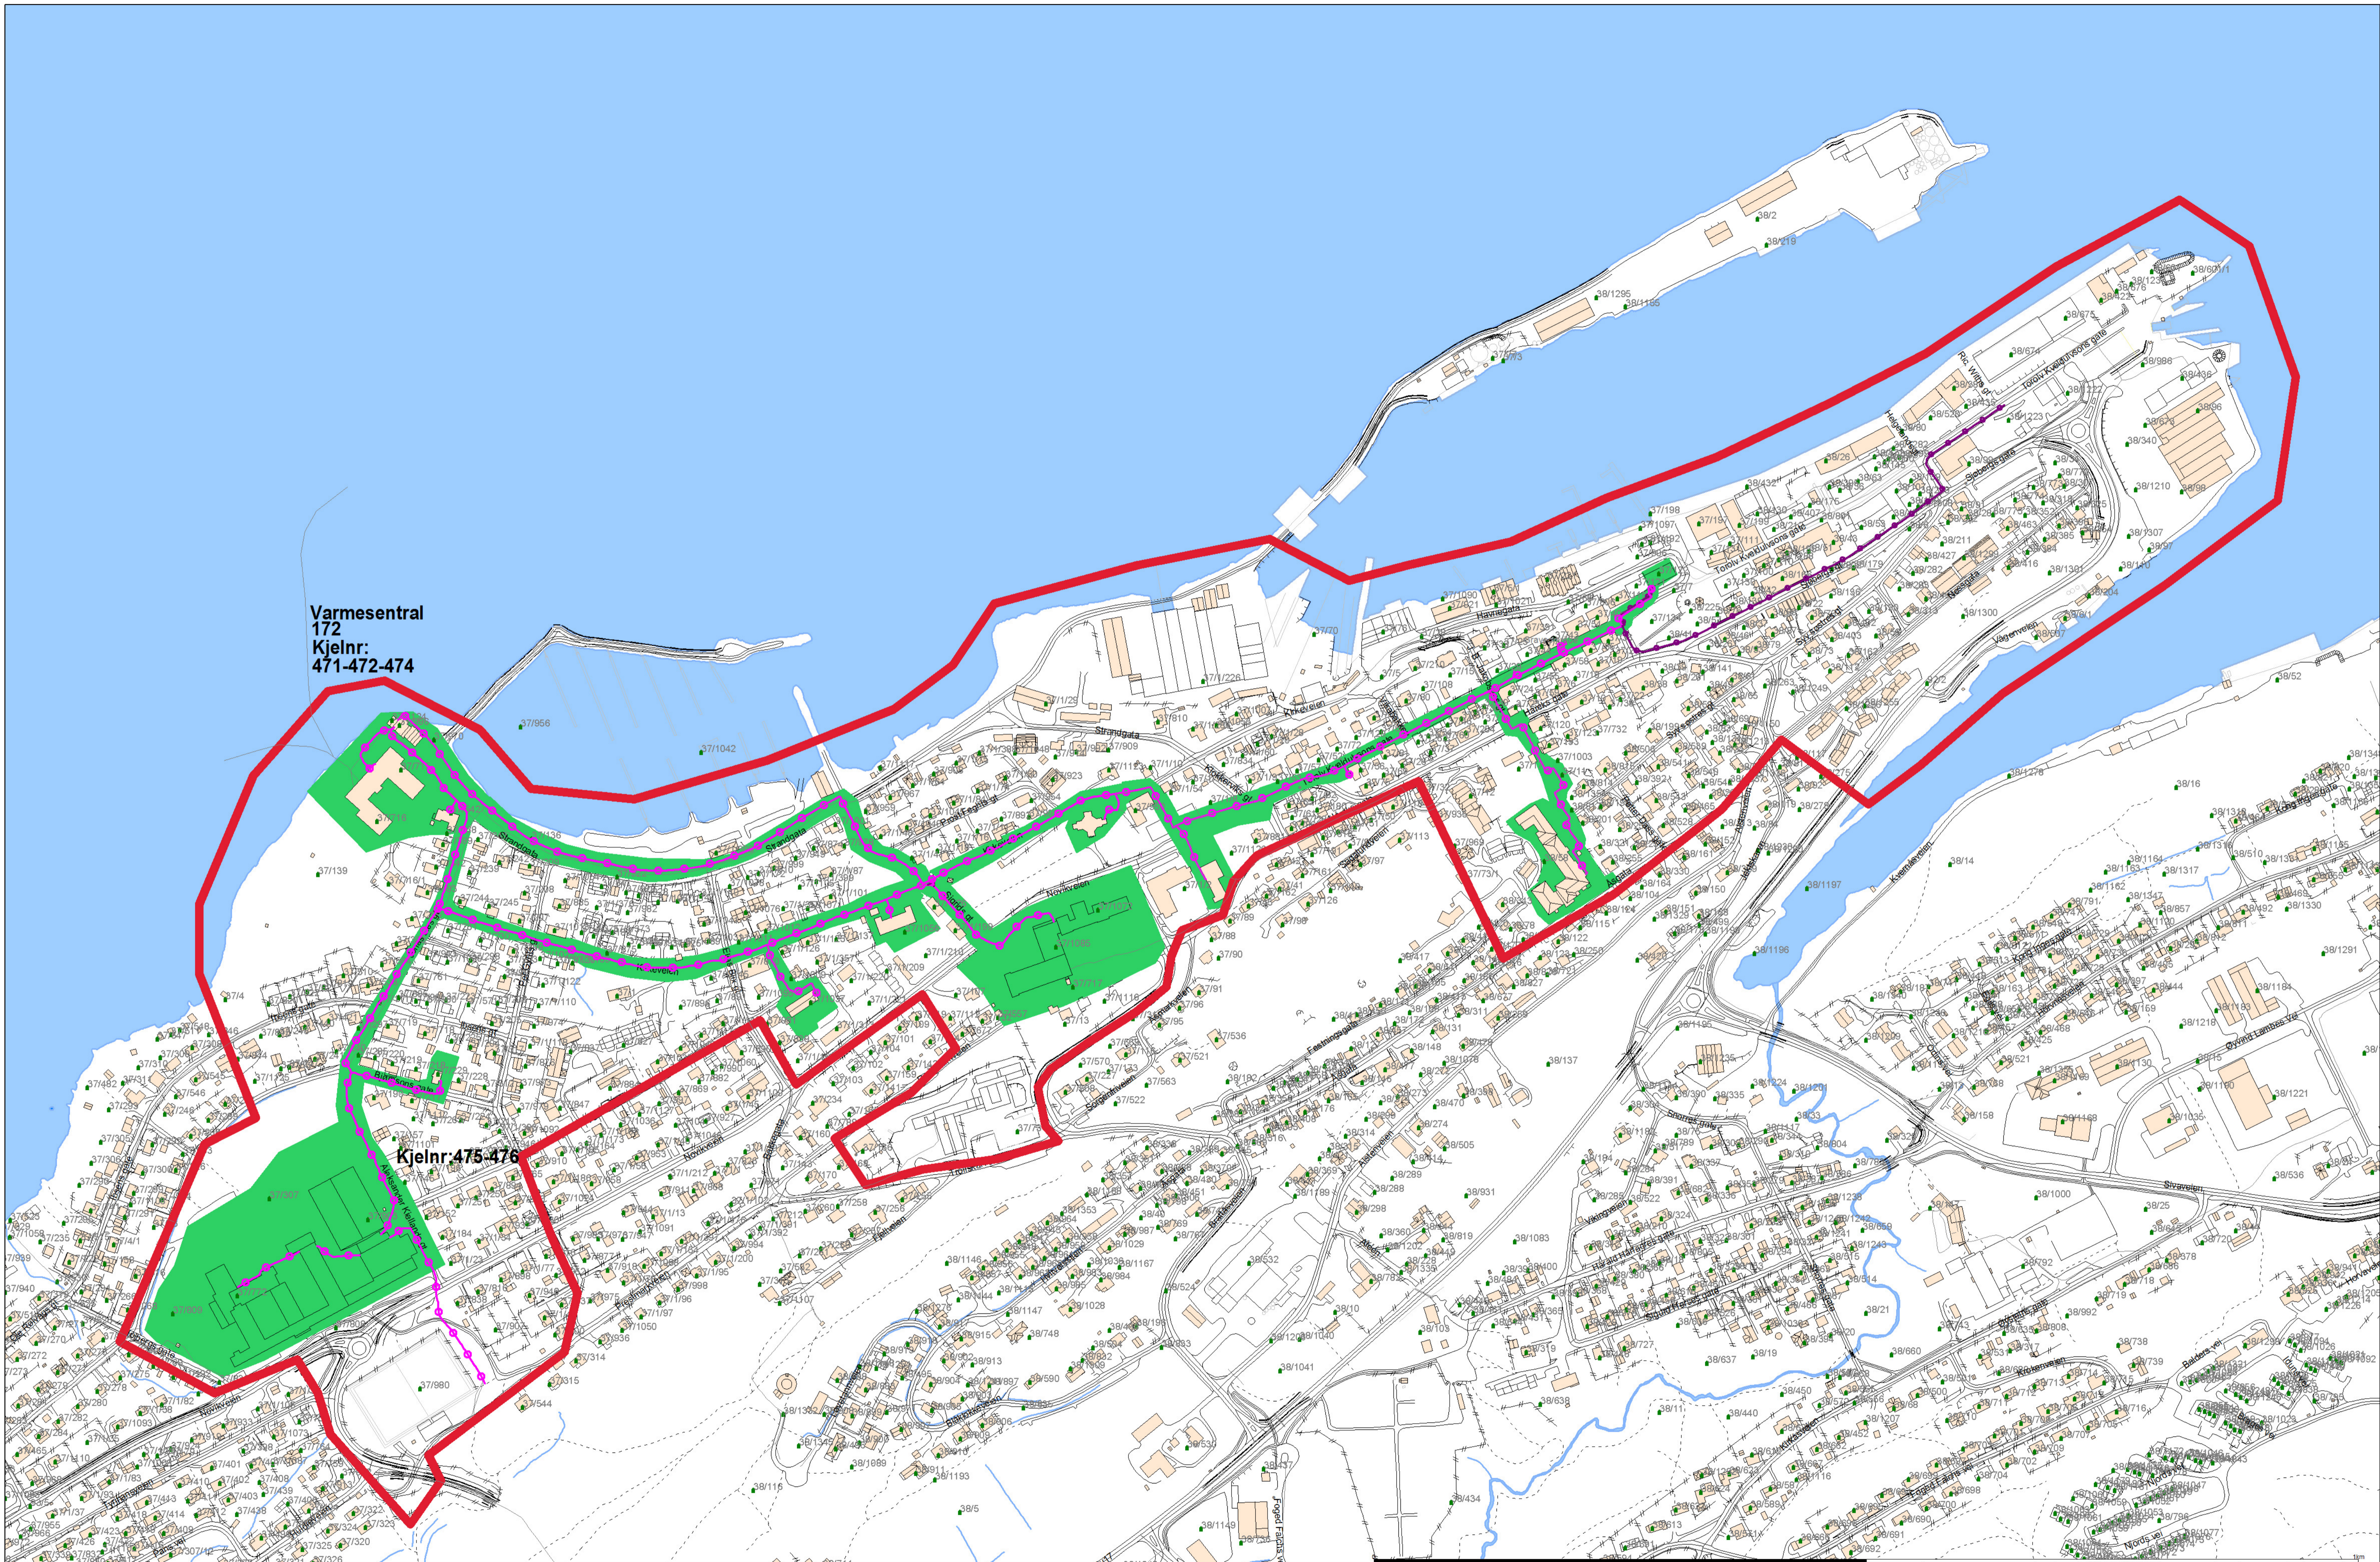

— Vanløse varme dukt
— Vanløse varme prosjekt

Beliggenhet og høyder må oppfattes som orienterende.

	Alstahaug Kommune	
	Kommunalt teknisk sektor	
Dato: 2011.08.04	Sandnessjøen-1493- Kart	Skala: 1:3000