

17/118 - 32
(15592/18)

Tove Hansen

Fra: Helgeland Kraft DLE <Helgeland.Kraft.DLE@helgelandkraft.no>
Sendt: 13. november 2018 06:01
Til: Tove Hansen
Emne: Mottaker av original : Sak 82542, vedtak og kontrollrapport
Vedlegg: 825428918454_inr.pdf

DENNE E-POSTEN KAN IKKE BESVARES.

Vedlagt følger vedtak og kontrollrapport for sak 82542

For eventuelle spørsmål, vennligst ta kontakt med saksbehandler.

Med hilsen Helgeland Kraft, Det lokale eltilsyn.

ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD
c/o Alstahaug kommune
Kirkeveien 22
8800 SANDNESSJØEN
Norge

Vedtak

Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn utført 01.10.2018 på Deres elektriske anlegg 6640144-001, Tjøtta Kirke Parkveien 8.

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne loven, utøver Det lokale eltilsyn kontroll av elektriske anlegg tilknyttet Helgeland Kraft's forsyningsnett.

Deres anlegg er undergitt et offentlig tilsyn som utøves av Det lokale eltilsyn (DLE), jf. eltilsynsloven § 3 og fel § 7.

Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. eltilsynsloven § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

VEDTAK:

De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 18.12.2018, jf. eltilsynsloven § 6 og fel § 9. DLE begrunner vedtaket med at kravene i eltilsynsloven § 2 ikke er oppfylt. En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

Bakgrunn for vedtaket:

De har tidligere mottatt Forhåndsvarsel med vedlagt tilsynsrapport som beskriver de feil/mangler som ble påpekt ved vår kontroll og de påviste feil/mangler er ikke bekreftet rettet av registrert elektroinstallatør.

De har rett til å klage over dette vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 - 36. Klagefristen er tre uker fra De mottok vedtaket. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes DLE.

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19. Hvis De besørger retting av påpekte feil/mangler, og bekreftelse oversendes Det lokale Eltilsyn, vil saken bli avsluttet.

Med hilsen
Det lokale eltilsyn

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur.

Geir Arne Nilsen
Tilsynsingeniør
geir.nilsen@helgelandkraft.no

Helgeland Kraft

NETT



Returadresse: Det Lokale Eltilsyn Helgeland Kraft Sandnessjøen Radåsveien 4 8803 SANDNESSJØEN

Anleggsnummer: 6640144-001	Saksnummer: 82542
Målernummer: 108719	PIN-kode 8209
Kontrolldato: 01.10.2018	Kontrolltype: PERIODISKE KONTROLLER

ALSTAHAUG KIRKELIGE FELLESRÅD c/o Alstahaug kommune Kirkeveien 22 8800 SANDNESSJØEN

Anleggsadresse: Tjøtta Kirke Parkveien 8 Tjøtta 8 8860 TJØTTA

Kontrollert av: Geir Arne Nilsen	Telefonnummer: 75 10 06 29	E-post: geir.nilsen@helgelandkraft.no
--	--------------------------------------	---

Kontrollen er utført i samsvar med retningslinjer, gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), for offentlig kontroll av elektriske anlegg. Kontrollrapporten beskriver de feil/mangler som ble påpekt under kontrollen. Det kan likevel ikke utelukkes at anlegget har feil/mangler utover det som er beskrevet i kontrollrapporten.

TILSYNSRAPPORT

AVVIK

- 1 - Sikringsskap Kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer var ikke tettet. Jf. fel § 28
Gjelder flere åpninger for kabelinnføringer i sikringsskapet.


- 2 - Materiell var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel § 32
PEN-leder var ikke forskriftsmessig merket.

- 3 - Teknisk rom Lysarmaturen manglet kuppel/skjerm. Jf. fel § 22
Lysarmatur i rom for sikringsskap manglet kuppel.


- 4 - Kirkerom Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. Jf. fel § 22
*Termografering av rørovner under kirkebenker og rørovner ved vegg, hadde overflatetemperatur/berøringstemperatur opp mot 163 grader.
Gamle rørovner av klasse L har en maks tillatt berøringstemperatur på 140 grader.
Dagens krav til berøringstemperatur på rørovner er 100 grader.
Gamle rørovner med berøringstemperatur over 140 grader tilfredsstillter ikke de kravene som var gjeldene da de ble produsert, og er dermed ikke er tillatt i bruk.
Til informasjon: Gamle rørovner med berøringstemperatur OPPTIL 140 grader kan benyttes, men det er ikke tillatt å demontere de og montere de opp igjen.*

- 5 - Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk. Jf. fel § 20
Jordet stikkontakt ved dør manglet jordforbindelse. Pga berøringsfare i TN-anlegg ble stikkontakten plombert og merket "AVSTENGT".

Temperatur rørovn

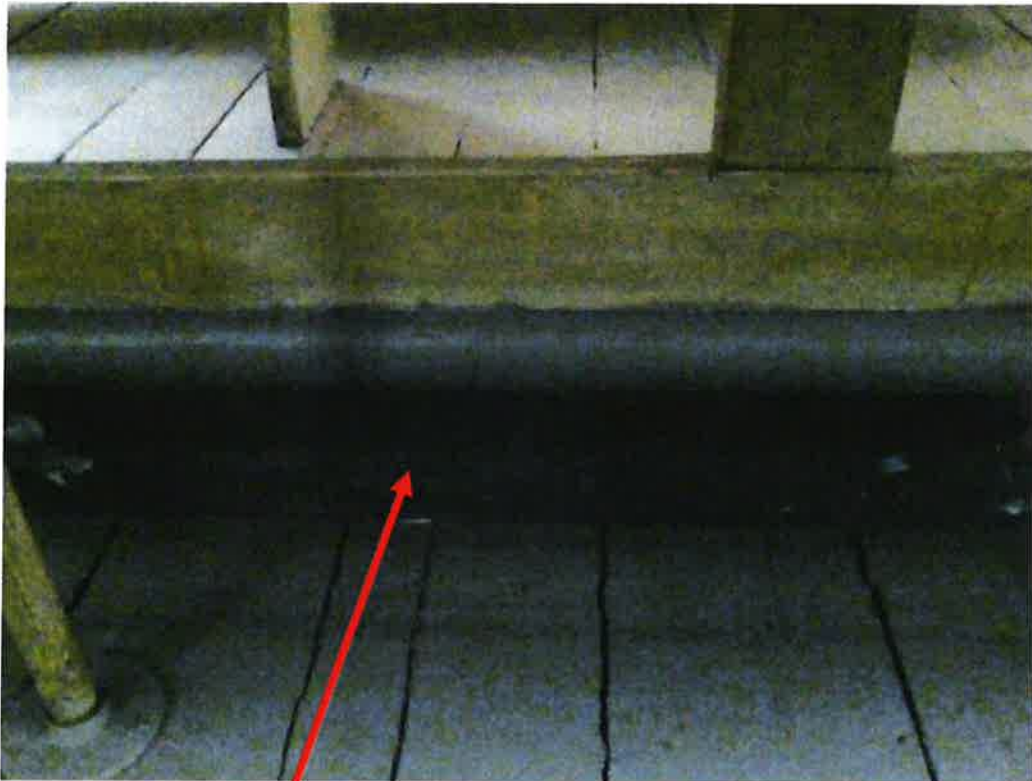

Rørovn

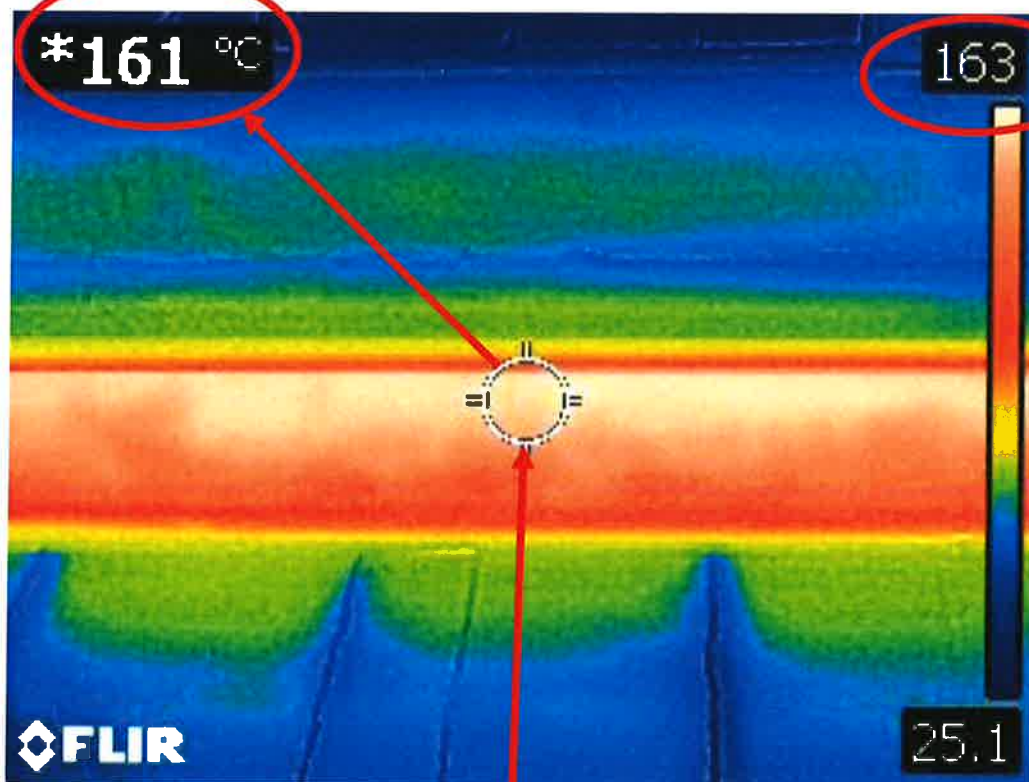

Maks temp

Målt overflatetemperatur 161°C

Saksprotokoll

Utvalg: Kirkelig fellesråd
Møtedato: 11.10.2018
Sak: 16/18

Arkivsak: 18/1283
Tittel: **Saksprotokoll - DRIFTSBUDSJETT 2019 / ØKONOMIPLAN 2019-2022**

Kirkelig fellesråd den 11.10.2018:
Konsekvensjustert budsjett:

Nye saksopplysninger jfr. utsendt saksutredning:
Kirkeverge gjennomgikk endringer i konsekvensjustert budsjett framlagt i møte, som følge av justerte lønnsutgifter. Nettoutgiften utgjør kr 9.395.935, herunder er samlet lønnsutgifter kr 6.478.576. Beregnet tilskudd fra Alstahaug kommune utgjør kr 5.90.080. Statlig tilskudd utgjør kr 2.668.500 og øvrige inntekter kr 1.637.355.

Driftstiltakslisten – behovsliste utover konsekvensjustert budsjett:

Repr. Westvik la fram to nye tiltak på listen: Flyttbart stillas på hjul og Hjertestarter m/pocketmaske.
Møtet vedtok disse på tiltakslisten.

Investeringsbudsjett 2019 / Økonomiplan 2019-2022:

Kirkeverge hadde lagt fram rapport med forslag på prioriterte tiltak for 2019 (tiltak nr. 1, 2, 3, 4, 8 og 16.). Tiltak nr. 4, 8 og 16 forutsetter kommunalt tilskudd.

Vedr. tiltak nr.16 ble det vurdert innkjøp av nye varmeovner eller nytt varmeanlegg som f.eks. varmepumpe. Dette tiltaket haster, jfr. DDL EI-tilsynets rapport mottatt 02.10.18 hvor dagens ovner i Tjøtta kirke ikke tilfredsstillt dagens krav vedr. berøringstemperatur. Dette er også aktuelt for rørovnene i Alstahaug kirke.

Det ble vedtatt at man kjøper inn nye varmeovner og ordlyden i tiltaket endres til: Nye varmeovner, Tjøtta og Alstahaug kirker.

Møtet godkjente investeringsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 som framlagt, med ovennevnte endring.
Møtet la samtidig fram ønske om at tiltak nr. 16 blir fremmet allerede i 2018.

Jfr. det la møtet fram følgende forslag til nytt pkt. 2 i kirkevergens forslag til vedtak:

***Tiltak nr. 16 Nye varmeovner, Tjøtta og Alstahaug kirker i investeringsbudsjettet 2019, fremmes som ekstraordinært tiltak allerede i 2018 med finansiering gjennom rentekompensasjonsordningen.
Enstemmig vedtatt.***

Kirkevergens forslag til vedtak gis pkt. 1. Det tilføyes i tillegg etter ordet driftstiltaksliste, investeringsbudsjett 2019,....

***Fellesrådet tok deretter kirkevergens forslag til vedtak med de endringer som framkommet i møtet opp til votering.
Enstemmig vedtatt.***

VEDTAK:

- 1. Alstahaug kirkelige fellesråd vedtar konsekvensjustert budsjett 2019, driftstiltaksliste, investeringsbudsjett 2019 og økonomiplan for 2019-2022 med de endringer som framkommer i møtet.**
- 2. Tiltak nr. 16 Nye varmeovner, Tjøtta og Alstahaug kirker i investeringsbudsjettet 2019, fremmes som ekstraordinært tiltak allerede i 2018 med finansiering gjennom rentekompensasjonsordningen.**



Rett utskrift: Tove K. Hansen
Sekr.

Utskrift sendt til: Alstahaug kommune, øk.avd.
Ytre-Helgeland kommunerevisjon